


# ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “SUBESTACIÓN CUSCO 60/20/10 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS 60 KV” PARA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS

## UBICACIÓN

Distrito: **San Miguel y Pueblo Libre**  
Provincia: **Lima**  
Región: **Lima**

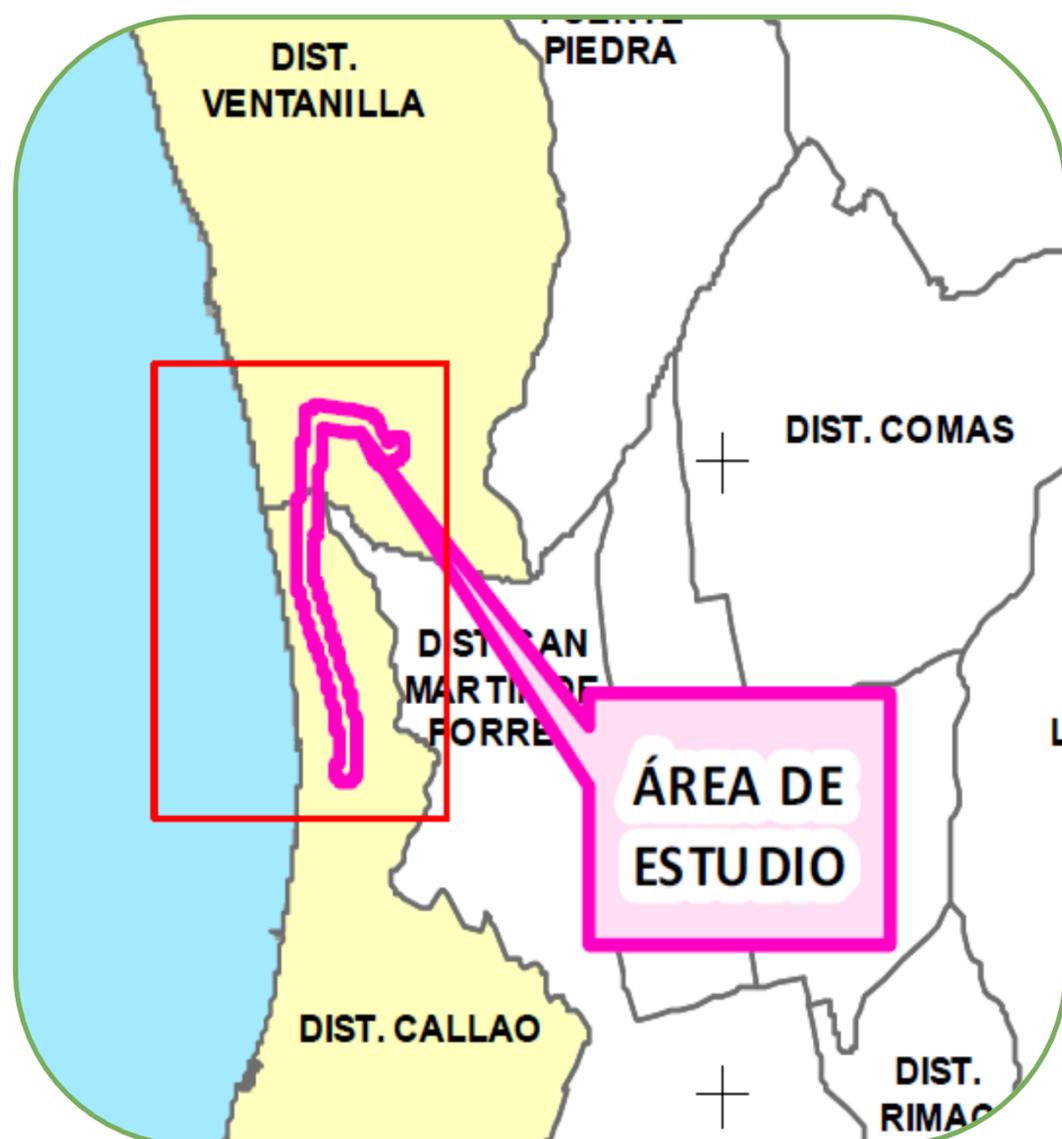

## OBJETIVO DEL PROYECTO

Pluz Energía Perú S.A.A. (Titular del Proyecto) tiene como objetivo principal la actualización del cronograma, sin presentar ninguna variación de los aspectos técnicos u otros aprobados en relación a los componentes del la DIA SET Cusco, y la propuesta de monitoreo de calidad de aire y ruido como parte de la modificación del cronograma.

## COMPONENTES PRINCIPALES

Se encuentran ubicados dentro del emplazamiento y AID.

1. Subestación Eléctrica de transformación Cusco (SET Cusco)
2. Línea de transmisión subterránea 60 kV
3. Postes de transición



Las sugerencias, comentarios u observaciones a la Actualización de la DIA, pueden ser remitidas al correo electrónico:  
[luis.torres@asilorza.com](mailto:luis.torres@asilorza.com).

La versión electrónica de la Actualización de la DIA se encuentra a disposición del público y podrá ser consultada en la página web de Pluz Energía Perú: <https://www.pluz.pe/content/dam/distribuidora-per%C3%BA-rebranding/documentos-pluz/nuestros-proyectos/01%20Actualizaci%C3%B3n%20DIA%20Cusco.pdf>