


# ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 KV MALVINAS – BARSÍ” PARA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS

## UBICACIÓN

**Distrito:** Callao, Carmen de la Legua y Lima  
**Provincia:** Constitucional de Callao y Lima  
**Región:** Callao y Lima

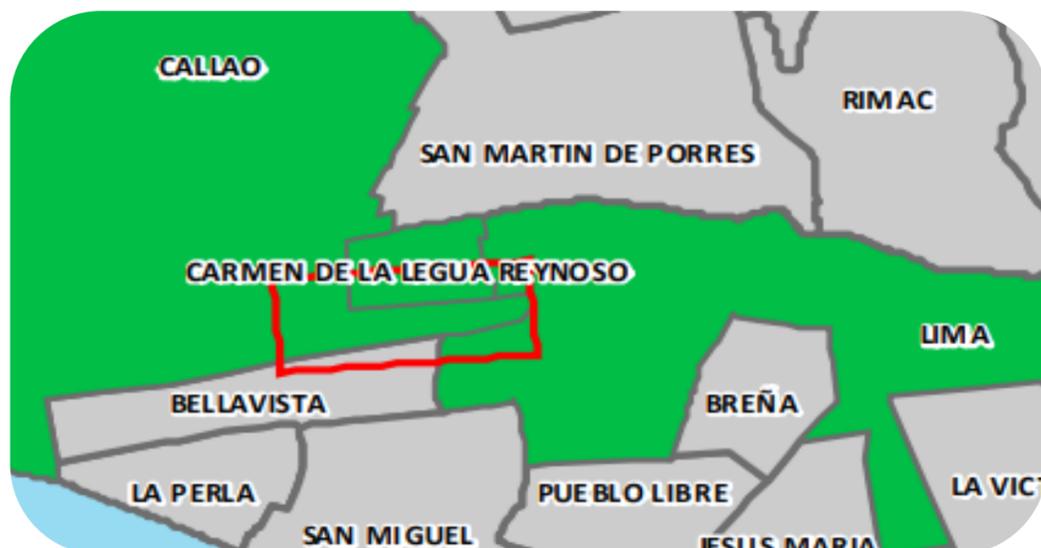

## OBJETIVO DEL PROYECTO

Pluz Energía Perú S.A.A. (Titular del Proyecto) tiene como objetivo principal la actualización del cronograma, sin presentar ninguna variación de los aspectos técnicos u otros aprobados en relación a los componentes del la DIA aprobada, y la propuesta de monitoreo de calidad de ruido como parte de la modificación del cronograma.

## COMPONENTES PRINCIPALES

Se encuentran ubicados dentro del emplazamiento y AID.

1. Línea de transmisión en 220 kV (aérea y subterránea)
2. Bahía IAS en SET Barsi
3. Bahía GIS de 220 kV en SET Malvinas



Las sugerencias, comentarios u observaciones a la Actualización de la DIA, pueden ser remitidas al correo electrónico: [luis.torres@asilorza.com](mailto:luis.torres@asilorza.com). La versión electrónica de la Actualización de la DIA se encuentra a disposición del público y podrá ser consultada en la página web de Pluz Energía Perú: <https://www.pluz.pe/content/dam/distribuidora-per%C3%BA-rebranding/documentos-pluz/nuestros-proyectos/01%20Actualizaci%C3%B3n%20DIA%20Malvinas-Barsi.pdf>